


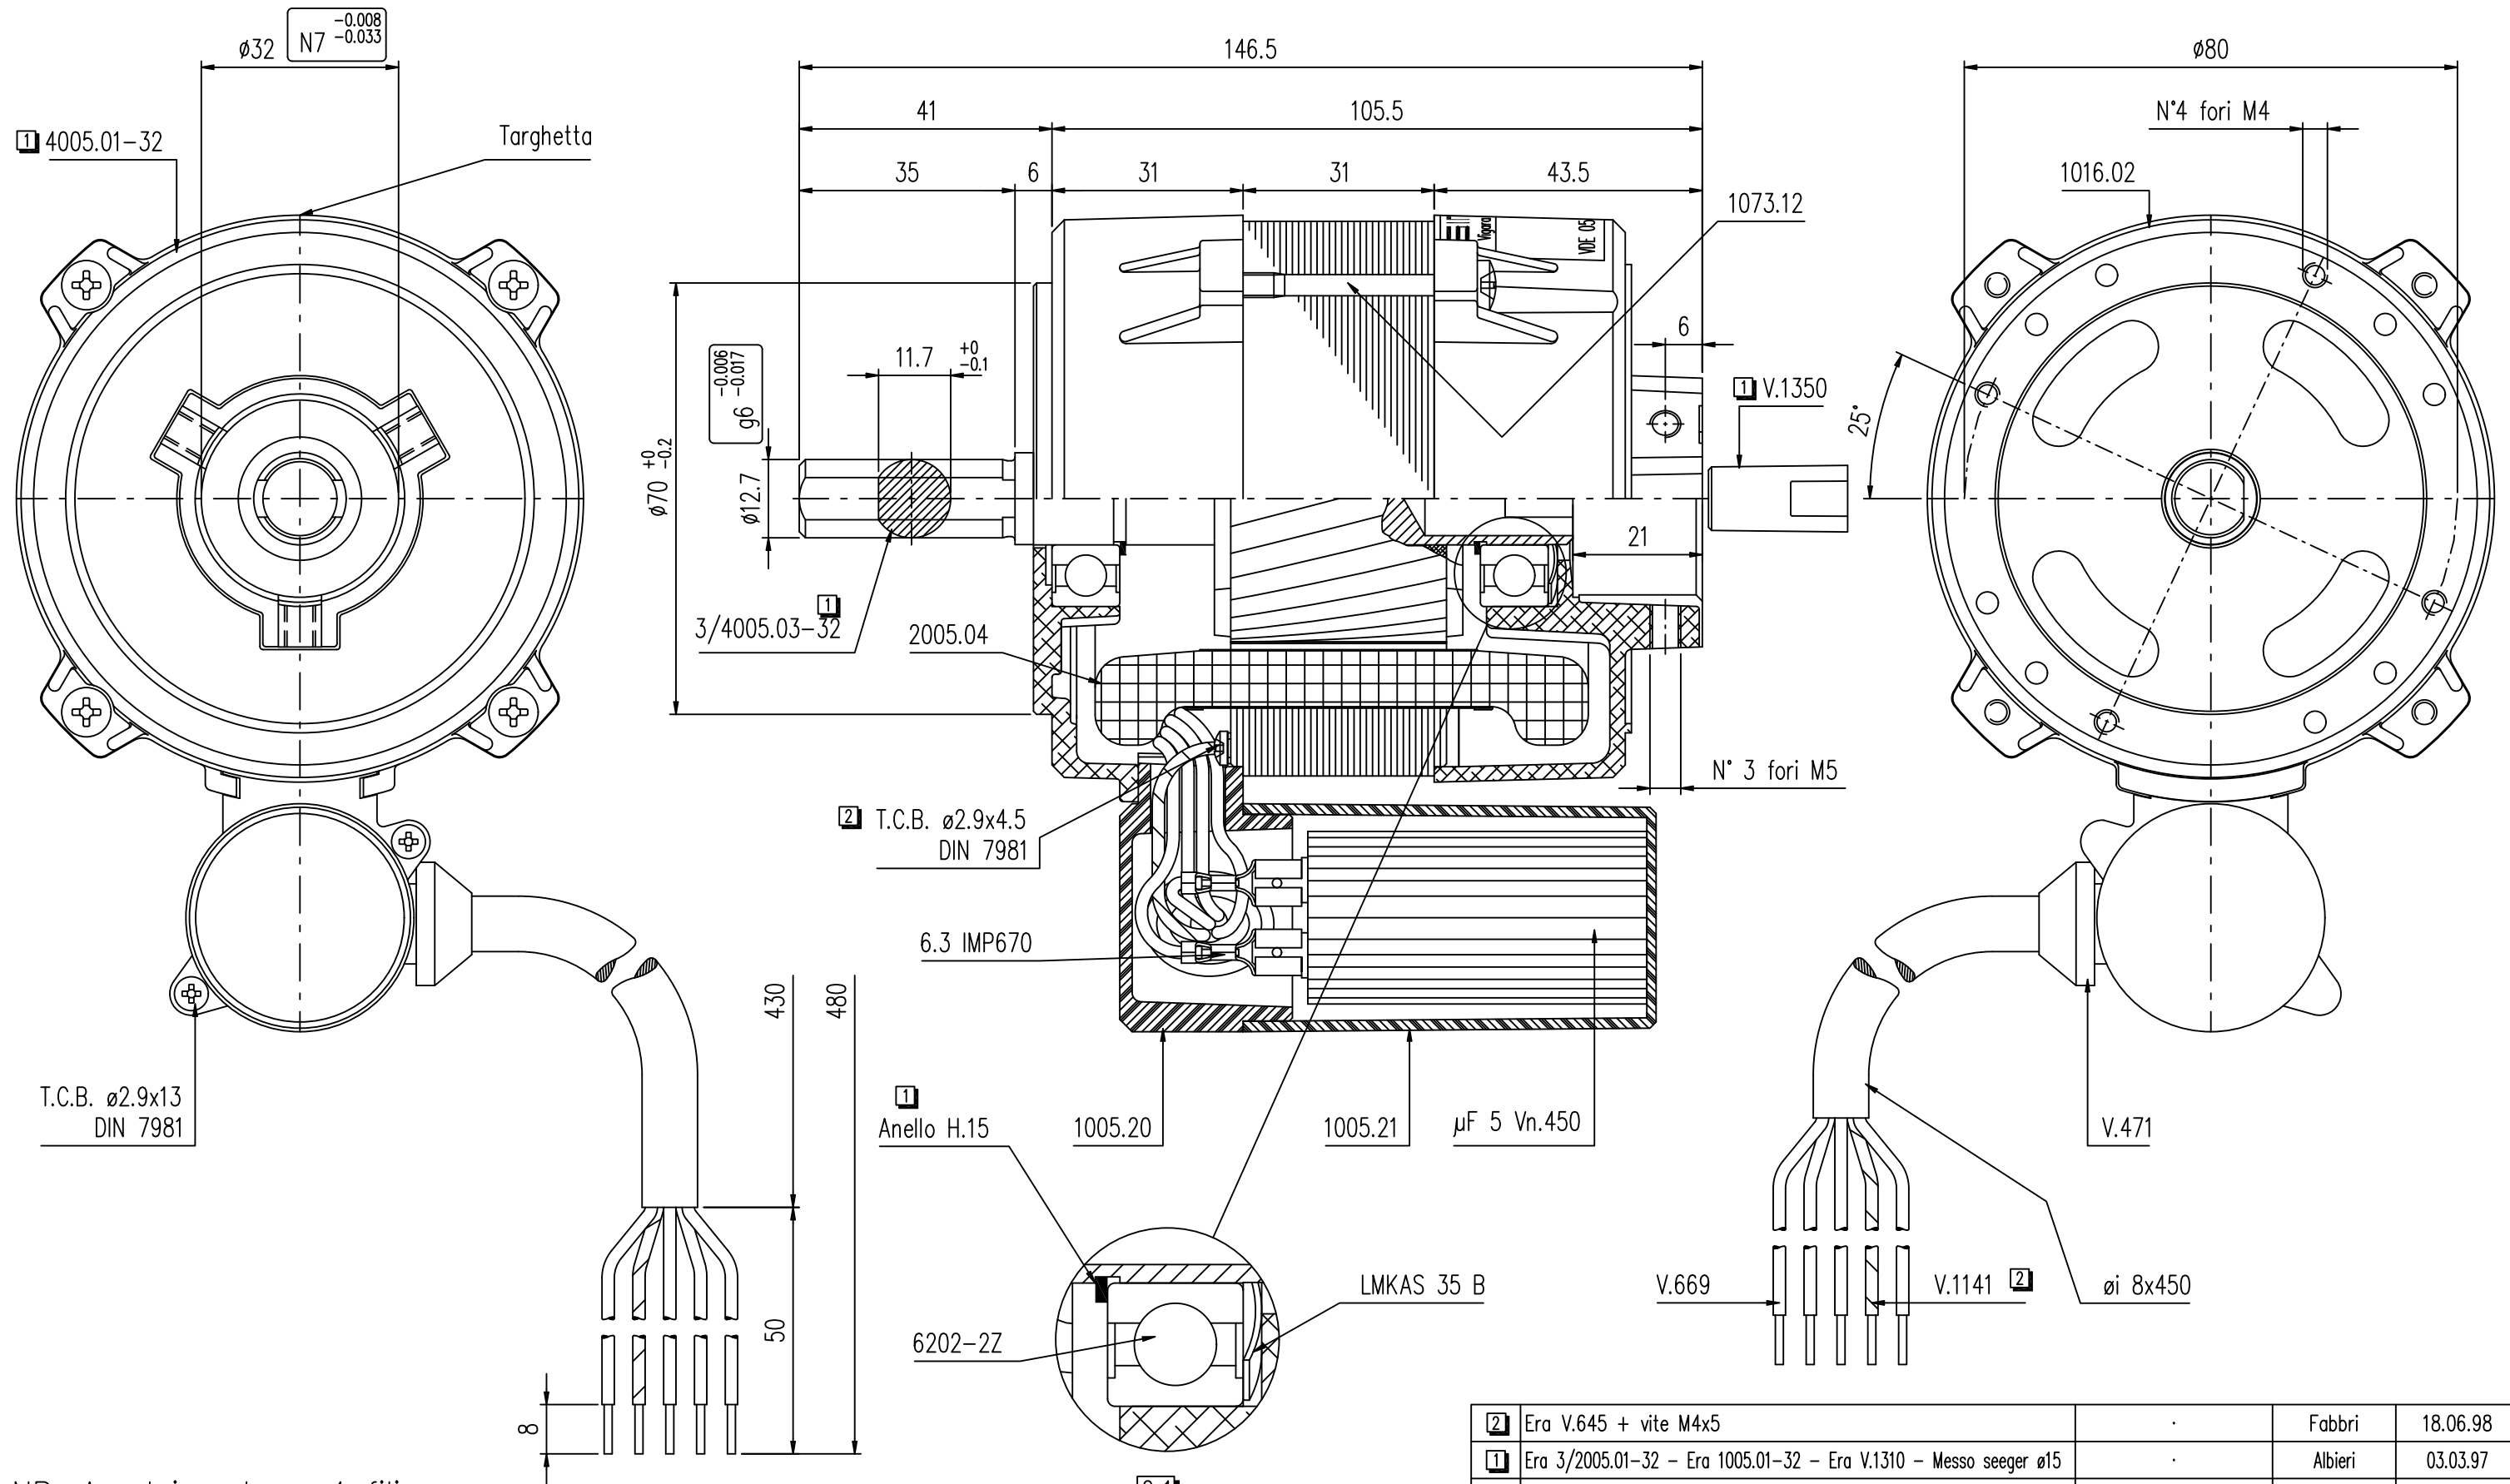

NB: Avvolgimento a 4 fili:
Tagliare il cavo nero a L=70 ed aggiungere faston 6.3 IMP 670

Alimentazione	Tensione	Hertz	1/min.	Ampere	Poli	Watt	Isol.cl.	Prot.IP
MONOFASE	220	50		0.84	2	110	B	40
	Condensatore	Protettore termico	Tropical.	Servizio	Rotazione guardando l'albero	Verniciare		
	$\mu F 5 Vn. 450$	.	.	S 1	.	.		
Note								
Rotazione Oraria o Antioraria secondo schema V.448								

2	Era V.645 + vite M4x5	.	Fabbi	18.06.98
1	Era 3/2005.01-32 - Era 1005.01-32 - Era V.1310 - Messo seeger $\phi 15$	.	Albieri	03.03.97
POS.	DESCRIZIONE REVISIONE	RIFERIMENTO	DISEGNATO	DATA
SINEL SPA		Denominazione	Disegno complessivo	
Data		Materiale	N° Disegno	
19.01.87		.	99/2073.00-32	
Riesame contratto N°		Disegnato	Albieri	Codice
Scala		Sost. il:	Sost. dal:	1410218211099
1:1		N° Pezzi	1	Codice CAD
				1402810/112199