


Notice d'utilisation abrégée DELTA +

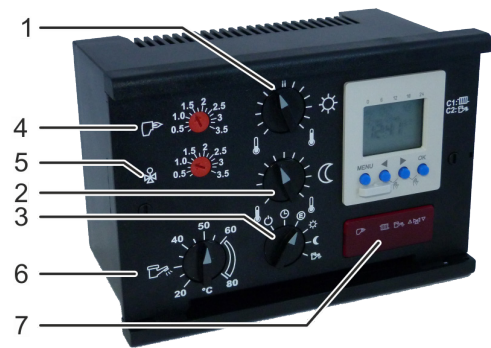

Ref. 0450000313-1750

Régler la température


- 1 Le bouton de réglage de la température * (1) permet de régler la température de la chaudière et d'admission.
Rotation vers la gauche : diminution de la température de la chaudière et d'admission.
Rotation vers la droite : augmentation de la température de la chaudière et d'admission.
- 2 Le bouton de réglage de la température C (2) détermine la température de réduction.
La température de la chaudière peut être abaissée jusqu'à 12 °C.
Butée gauche : pas de réduction nocturne
Butée droite : réduction nocturne maximale

Modes d'exploitation

- 3 Le commutateur-sélecteur de mode (3) permet de régler différents modes d'exploitation.
 - ⏻ Veille : Mode régulation désactivé ; protection contre le gel activée ; pas de production d'eau chaude sanitaire
 - ⌚ Mode automatique avec réduction nocturne ; eau chaude sanitaire produite selon la programmation
 - E Mode automatique avec coupure nocturne ; eau chaude sanitaire produite selon la programmation
 - ☀ Mode journée permanent ; eau chaude sanitaire produite selon la programmation
 - ☀ Mode réduit permanent ; eau chaude sanitaire produite selon la programmation
 - 🔧 Production d'eau chaude sanitaire selon la programmation ; chauffage désactivé ; protection contre le gel activée

Pente

- 4 Le bouton de réglage de la courbe de chauffe ⏏ (4) permet de régler l'influence de la température extérieure sur la température de la chaudière. Le réglage se fait selon les conditions climatiques à l'aide du diagramme suivant.

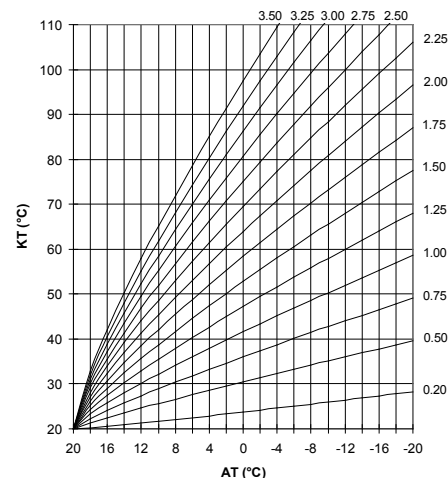

- 5 Le bouton de réglage de la courbe de chauffe ⏏ (5) permet de régler l'influence de la température extérieure sur la température d'admission. Le réglage se fait selon les conditions climatiques à l'aide du diagramme précédent. À noter : toujours sélectionner le réglage ⏏ (5) plus bas que le bouton de réglage ⏏ (4).

Température de l'eau chaude sanitaire

- 6 Le bouton de réglage de la température 🌡 (6) permet de régler la température de l'eau chaude sanitaire de 20 à 80 °C ; les températures de 60 à 80 °C sont possibles après forçage du mécanisme de blocage par une rotation vigoureuse.

Attention - Risque de brûlure!

Contrôle de bon fonctionnement

- 7 Les états d'exploitation suivants sont affichés :

- 🔥 = le brûleur est en marche (DELTA 2B / 23B)
- 1/2 🔥 = Brûleur niveau 1/niveau 2 en fonctionnement (DELTA 223B)
- 📊 = la pompe de régulation de la chaudière est en marche
- 🔧 = marche pompe de charge de l'eau sanitaire
- Δ = ouverture vanne 3 voies (pas dans Delta 2B)
- ✂ = fermeture vanne 3 voies (pas dans Delta 2B)

Utilisation de la minuterie

Heures de commutation programmées

Affichage de la date

C1 - Affichage du circuit chauffage
ON = Régime confort
OFF = Régime réduit

C2 - Affichage du circuit eau chaude sanitaire
ON = autorisation d'activation
OFF = ordre de coupure

Affichage du jour courant (1=lundi, ..., 7=dimanche)

Menu


- Activer l'affichage
- Ouvrir le menu
- Annuler le menu
- ESC (Quitter le menu)

Les options possibles s'affichent


OK

- Enregistrer la sélection
- Confirmer la sélection


Principe d'utilisation




Aperçu du menu

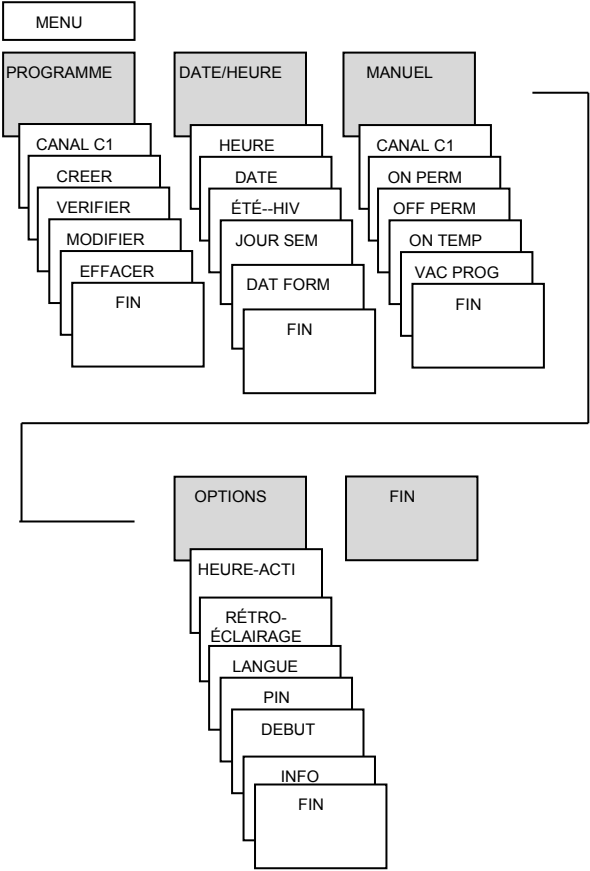


Première mise en service de la minuterie

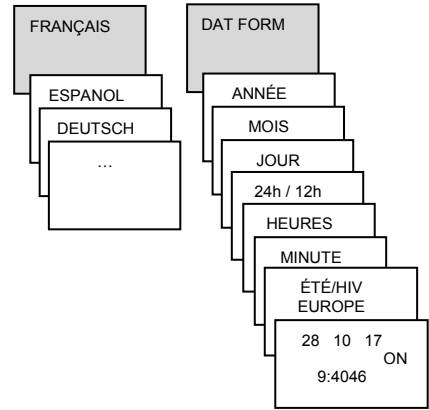


Programmer une heure de commutation - nouveau

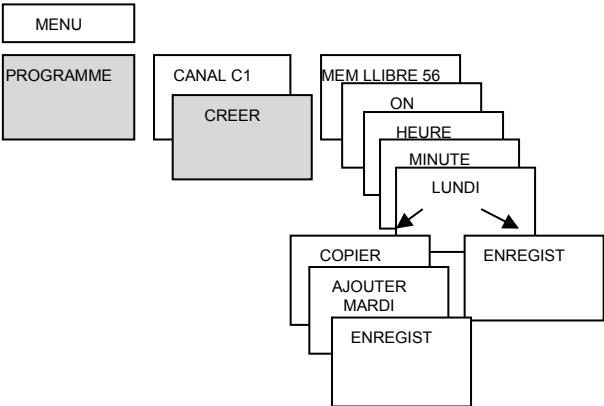

Programmer une heure de commutation - modifier

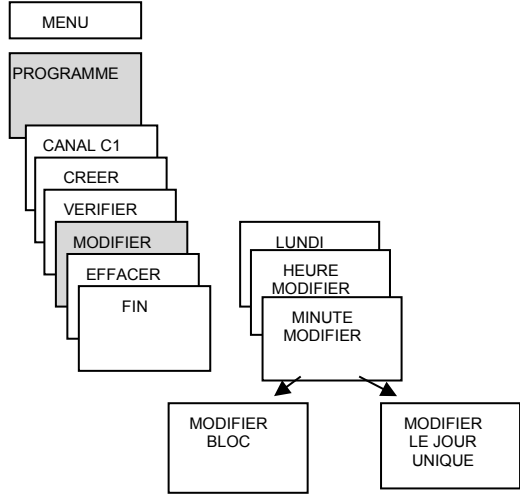

Programmer une heure de commutation - effacer

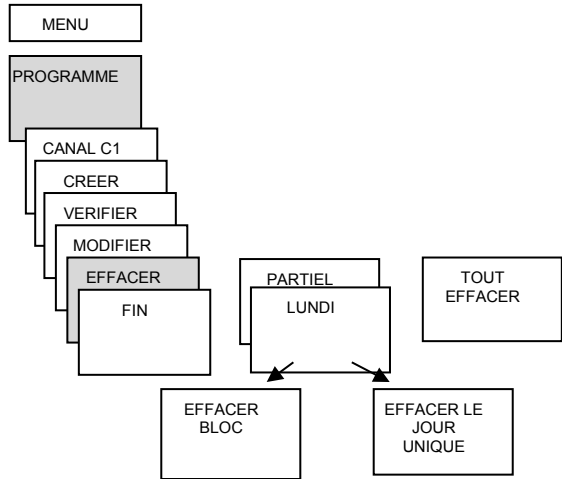

Régler le régime manuel et le régime permanent

