


Guanti di protezione approvati e certificati per mezzo prove approfondite in base alla norma EN 407, devono essere marcati come segue:

## Protezione contro calore e/o fuoco EN 407

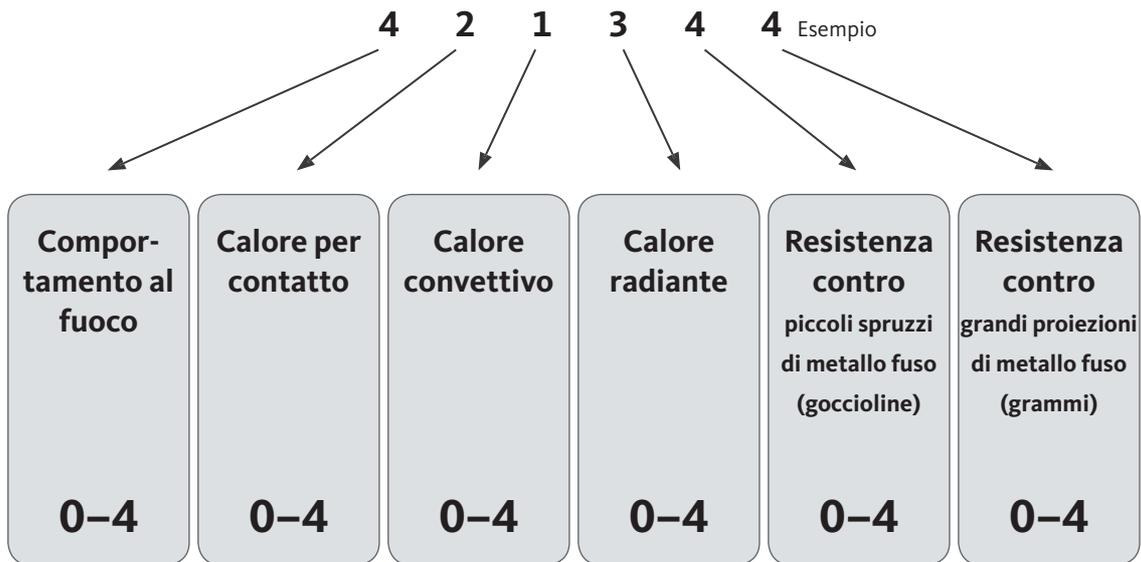

Prestazione/Livello di protezione	1	2	3	4
<b>Protezione contro l'accensione</b> (cuciture al meno > 15s)				
Persistenza fiamma	< 20 s	< 10 s	< 3 s	< 2 s
Incandescenza	/	< 120 s	< 25 s	< 5 s
<b>Resistenza contro calore per contatto</b> (al meno >15 s)	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
<b>Resistenza contro calore convettivo</b> (trasmissione di calore)	> 4 s	> 7 s	> 10 s	> 18 s
<b>Resistenza contro calore radiante</b> (trasmissione di calore)	> 7 s	> 20 s	> 50 s	> 95 s
<b>Resistenza contro piccoli spruzzi di metallo fuso (goccioline)</b> (numero goccioline)	> 10	> 15	> 25	> 35
<b>Resistenza contro grandi proiezioni di metallo fuso</b> (Massa di metallo fuso)	30 g	60 g	120 g	200 g